

ارزیابی محیطی و مواجهه کارکنان یک نیروگاه حرارتی با میدان مغناطیسی در فرکانس بی‌نهایت کم

حامد جلیلیان^۱، محمدرضا منظم^۲، کامران نجفی^۳، سید ابوالفضل ذاکریان^۴، مجتبی امکانی^۵، محسن حدادی^۶

تاریخ پذیرش: ۹۳/۱۰/۰۴

تاریخ ویرایش: ۹۳/۰۷/۲۰

تاریخ دریافت: ۹۳/۰۲/۱۰

چکیده

زمینه و هدف: میدان مغناطیسی با فرکانس بی‌نهایت کم (ELF) قسمتی از امواج رادیویی با گستره فرکانسی ۳-۳۰۰ Hz می‌باشد. میانگین مواجهه با میدان مغناطیسی در مشاغلی که با تجهیزات الکتریکی و برقی سروکار دارند، بالاتر از دیگر مشاغل مثل کارهای دفتری است. تداخل بین میدان‌های مغناطیسی ناشی از خطوط پست‌ها و دیگر تجهیزات با ارگانیسم‌های زنده هنوز مورد بحث و تحقیق دانشمندان است.

روش بررسی: بهمنظور اندازه‌گیری میدان مغناطیسی از دستگاه اندازه‌گیری سه جهته ۱۳۹۴- TES- IEEE std644 انجام شد. در ابتدا نمای منابع ایجاد میدان مغناطیسی در نیروگاه مشخص گردید، سپس در مجاورت و محیط اطراف منابع ایستگاه‌های اندازه‌گیری مشخص گردید. گروه‌های شغلی که با میدان‌های مغناطیسی مواجهه داشتند مشخص گردید تا حداقل مقدار مواجهه آن‌ها مشخص، سپس با استاندارد کشوری ISIRI ۸۵۶۷ مقایسه گردد.

یافته‌ها: حداقل و حداقل مقادیر چگالی شار مغناطیسی به ترتیب در مجاورت ژئوتورها ($17/6 \mu T$) و کابل‌های برق ($63 K\gamma$) ($1/0.3 \mu T$) اندازه‌گیری شد. میانگین چگالی شار مغناطیسی در مجاورت منابع ساختمان ژئوتورها با دیگر منابع اختلاف معنادار داشت. میانگین مقدار محیطی چگالی شار مغناطیسی در پست ($22 K\gamma$) از دیگر محیط‌ها بیشتر بود. حداقل مواجهه در گروه‌های شغلی مربوط به بهره‌برداران سالن ژئوتورها ($17/6 \mu T$) بود.

نتیجه‌گیری: نتایج سنجش میدانی چگالی شار مغناطیسی در مجاورت منابع با دیگر مطالعات انجام شده بهجز در مورد اتفاق کنترل هم‌خوانی داشت. حداقل مواجهات در هیچ‌یک از گروه‌های شغلی از حدود مجاز مواجهه شغلی بالاتر نبود.

کلیدواژه‌ها: نیروگاه حرارتی، میدان مغناطیسی، ELF، چگالی شار مغناطیسی، مواجهه.

مقدمه

ELF (Extremely low frequency) می‌باشد. قسمتی از امواج رادیویی از طیف امواج غیر یون‌ساز الکترومغناطیسی با گستره فرکانسی ۳-۳۰۰ Hz و با طول موج‌های بزرگ‌تر از ۱۰۰۰ کیلومتر می‌باشد که جز امواج خیلی بلند به حساب می‌آیند [۱-۲].

مهم‌ترین منابع ساخت بشر در ناحیه ELF در فرکانس‌های $50/60$ هرتز کار می‌کنند [۳]. میانگین مواجهه با میدان مغناطیسی در مشاغلی که با تجهیزات الکتریکی و برقی سروکار دارند، بالاتر از دیگر مشاغل مثل کارهای دفتری است [۵]. نیروگاه‌های حرارتی از

پرتوهای الکترومغناطیسی با عنوان‌های یون‌ساز و غیر یون‌ساز طبقه‌بندی می‌شوند [۱]. پرتوهای غیر یون‌ساز به آن دسته از امواج اطلاق می‌شود که دارای فوتون‌هایی با انرژی کمتر از $10^{-5} eV$ هستند. این سطح از انرژی برای تولید یون از طریق بیرون راندن الکترون از لایه‌های اتم کافی نیست؛ هرچند هنوز اثر قوی گرمایشی بر اجسام و بافت‌های انسانی دارد [۱]. یکی از انواع میدان‌های الکترومغناطیسی بر اساس رنج ELF، میدان‌های با فرکانس بی‌نهایت کم

۱- کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

۲- (نوبنده مسئول) دکترای مهندسی بهداشت حرفه‌ای، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. mmonazzam@hotmail.com

۳- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

۴- دکترای ارگونومی، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

۵- کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

۶- کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

فاصله ۱ متری باتری خانه به میزان $1/\mu\text{G}$ ۵۳ گزارش کردند [۱۱]. ساکورازاوا و همکاران در سال ۲۰۰۳ و در یک پست انتقال برق، میزان مواجهه کارمندان را اندازه‌گیری کردند. بر اساس گزارش این گروه میانگین زمانی مواجهه برای مهندسین اپراتور μT ، مهندسین تعمیرات و نگهداری μT و کارمندان دفتری کمتر از μT /۱۰ بود. حداکثر مواجهه برای گروهی از مهندسین اپراتور μT ، مهندسین تعمیرات و نگهداری μT /۴۰ و کارمندان دفتری μT /۱۸۸ گزارش شد [۱۲]. مطالعات محدودی در مورد مواجهه گروه‌های مختلف شغلی که در نزدیکی این میدان‌ها مشغول به کار هستند وجود دارد ولی بیشتر مطالعات با تمرکز بر تغییرات روانی و جسمانی در مورد تماس با این میدان‌ها در گروه‌های مختلف شغلی طراحی شده‌اند تا با دید منبع مواجهه گروه شغلی. نکته دیگر اینکه بیشتر مطالعات انجام شده در پست‌های برق فشار قوی انجام شده است تا نیروگاه‌ها و همین امر باعث در نظر گرفته نشدن گروه‌های مختلف شغلی است که اگرچه وظیفه‌ای به عنوان یک متخصص ندارند اما با این میدان‌ها مواجهه دارند. با توجه به این نکات مطالعه حاضر سعی بر این دارد که این اهداف را تحت پوشش قرار داده و با این رویکرد طراحی گردید. این مطالعه سعی بر این دارد تا با اندازه‌گیری چگالی شار مغناطیسی با فرکанс بی‌نهایت کم در نیروگاه حرارتی بعثت تهران، از طریق شناسایی منابع و توصیف توزیع میدان در نیروگاه و همچنین میزان مواجهه کارگران با توجه به وظیفه شغلی با این میدان‌ها، امکان برنامه‌ریزی برنامه‌های کنترلی فنی و مدیریتی را به منظور ارتقاء سلامت کارکنان این دسته از نیروگاه‌ها فراهم نماید.


روش بررسی

محیط پژوهش و ابزار اندازه‌گیری: این مطالعه به صورت مقطعی و توصیفی-تحلیلی در نیروگاه حرارتی برق بعثت به عنوان نمونه‌ای از یک نیروگاه حرارتی انجام شد. نیروگاه بعثت در زمینی به ابعاد ۸۰۰ در ۵۰۰ متر در جنوب شرق تهران و در منطقه خزانه واقع شده

مهنمترین بخش‌های تولید برق محسوب می‌شود. تجهیزات و پست‌های برق موجود در این مکان‌ها میدان‌های قوی تولید می‌کند، به گونه‌ای که باعث مواجهه کارکنان با میدان‌های مغناطیسی، الکتریکی و الکترومغناطیسی قوی می‌شوند [۶]. تا حد زیادی، نگرانی‌های سلامتی در مواجهه با میدان‌های مغناطیسی با فرکانس‌های قدرت (۵۰/۶۰ Hz) است. مطالعات کمی تأثیراتی را در مواجهه با میدان‌های الکتریکی در فرکانس قدرت نشان می‌دهد [۵]. تداخل بین میدان‌های مغناطیسی ناشی از خطوط برق، پست‌ها و دیگر تجهیزات الکتریکی با ارگانیسم‌های زنده هنوز مورد بحث و تحقیق دانشمندان بوده و نتایج مطالعات آزمایشگاهی و اپیدمیولوژیک نشان‌دهنده احتمال اثرات مضر این میدان‌ها بر ارگانیسم‌های زنده است [۱]. مستندات قوی بر احتمال تأثیر میدان‌های مغناطیسی با فرکانس بی‌نهایت کم در ارتباط با مشاهده دو شکل سلطان در جمعیت انسانی وجود دارد: سلطان خون در کودکان و سلطان گلbul‌های سفید در بزرگسالان شاغل [۷]. آژانس بین‌المللی تحقیقات در مورد سلطان (IARC^۱) میدان‌های مغناطیسی را به عنوان «ممکن است سلطان زا باشد» دسته‌بندی کرده است. اساس طبقه‌بندی IARC برای میدان مغناطیسی (B) بر اساس مدارک به دست آمده در مورد لوسی در کودکان است [۸].

میل و مادوک در انگلستان و در نزدیکی فنس پست‌های فشار قوی Kv ۴۰۰ و ۱۱ مقدار میدان را به ترتیب μT ۱۰ و $1/\mu\text{G}$ ۵۳ گزارش کردند. این اندازه‌گیری‌ها در ارتفاع ۵/۰ متری از سطح زمین و میانگین فاصله‌ای $1/۴$ متر انجام شد [۹]. هیئت ملی حفاظت از پرتوها نیز نتایج مشابهی را از اندازه‌گیری‌های خود در ۲۷ پست برق فشار قوی گزارش کرد [۱۰]. قربانی و همکاران بعد از اندازه‌گیری میدان‌های ELF در پست‌های برق فشار قوی شهر همدان حداکثر مقدار را در فاصله صفر از ترانس به میزان mG ۵۰/۴۲ و حداقل مقدار را در

^۱. International Agency for Research on Cancer

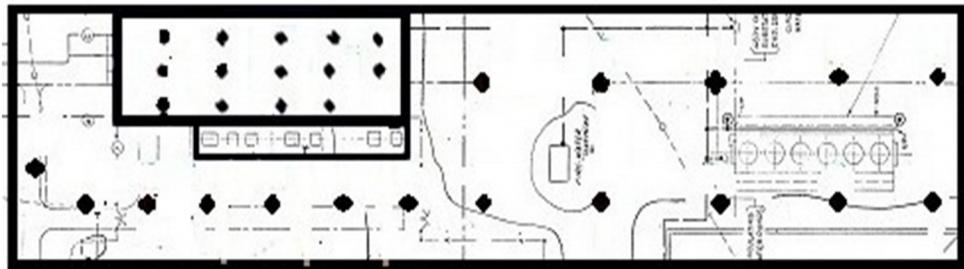

شکل ۱- ایستگاه بندی ساختمان ژنراتورها و محوطه اطراف آن

ایستگاه) در نظر گرفته شدند. تمامی اندازه‌گیری‌ها در ساعت ۹-۱۵ و در هوای صاف با دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد انجام شد. در مجموع ۱۹۴ ایستگاه در کل نیروگاه اندازه‌گیری شد. نمونه‌ای از ایستگاه بندی در شکل ۱ نشان داده شده است.

مواجهه فردی: به منظور بررسی مواجهه کارکنان در ابتدا کارکنان نیروگاه که در مواجهه با میدان‌های مغناطیسی بود، بر حسب نوع شغل تقسیم‌بندی شدند. تعداد کل کارکنان در معرض ۳۳ نفر و از گروه‌های مختلف شغلی مشخص گردید. سپس محیط‌های کاری و محل‌های تردد آن‌ها تعیین شد (جدول ۱).

پس از اندازه‌گیری میدان مغناطیسی با فرکانس بی‌نهایت کم، این مقادیر با استاندارد کشوری (ISIRI-۸۵۶۷) مقایسه گردید تا میزان مواجهه کارکنان این مجموعه با میدان‌های مغناطیسی بررسی شود. به منظور آنالیز آماری تمام داده‌ها از نرم‌افزار SPSS ۲۰ استفاده شد.

یافته‌ها

نتایج بر اساس منابع: نتایج حاصل از اندازه‌گیری میدان مغناطیسی مجاورت منابع در جدول ۲ آورده شده است. در این جدول تعداد ایستگاه‌های اندازه‌گیری شده در مجاورت منابع نیروگاه، همچنین میانگین، انحراف معیار، حدکث و حداقل مقادیر چگالی شار مغناطیسی هر منبع درج شده است.

بیشترین چگالی شار مغناطیسی اندازه‌گیری شده در مجاورت ژنراتورهای تولید برق می‌باشد ($17/6 \mu T$) که

است. این نیروگاه دارای سه واحد بخاری به قدرت اسمی هر کدام ۸۲/۵ مگاوات است که با سوخت گاز و مازوت کار می‌کند. به منظور اندازه‌گیری میدان مغناطیسی از دستگاه اندازه‌گیری سه جهته TES-۱۳۹۴ استفاده گردید. علیرغم گواهی کالیبراسیون، برای اطمینان از اندازه‌گیری، دستگاه با کمک سازمان انرژی اتمی کشور مجدداً با تعیین ضریب کالیبراسیون ۱ کالیبره شد. اندازه‌گیری میدان بر اساس استاندارد IEEE std ۶۴۴-۱۹۹۴ IEEE std ۶۴۴-۱۹۹۴ جهت اندازه‌گیری میدان، دستگاه و یا در حقیقت پروب آن باید در ارتفاع یک متري سطح زمین نگه داشته شود. نکته دیگر اینکه هنگام اندازه‌گیری میدان مغناطیسی اپراتور می‌تواند دستگاه را در دست بگیرد، چون ماهیت مغناطیسی ضعیف بدن انسان سبب آشفتگی میدان مغناطیسی و تأثیر در مقدار آن نمی‌شود [۱۳].

ارزیابی چگالی شار مغناطیسی: به منظور اندازه‌گیری میدانی، تمام سطح نیروگاه که منابع تولید میدان در آن قرار داشت شناسایی و سپس ایستگاه بندی شد. ایستگاه بندی بدین صورت بود که در مجاورت منابع و همچنین محوطه اطراف آن‌ها نقاطی مشخص شد. در مجاورت منابع به دلیل تغییرات سریع میدان‌های مغناطیسی در میدان‌های نزدیک تعداد ایستگاه‌های بیشتری در نظر گرفته شد تا دقت اندازه‌گیری بالاتر رود. ایستگاه‌های اندازه‌گیری در مجاورت و محیط اطراف ژنراتورها و مبدل‌های $63 KV$ و $2/4 (31)$ ایستگاه، پست $63 KV$ و $230 KV$ بخش بیرونی آن (۴۰ ایستگاه)، پست و مبدل $25 KV$ (به ترتیب ۲۵ و ۱۸ ایستگاه)، ساختمان اتاق کنترل (۳۵ ایستگاه)، زیر و اطراف خطوط برق $45 KV$

جدول ۱- دسته بندی، تعداد، محل تردد و برنامه کاری گروههای شغلی در مواجهه با میدان مغناطیسی

برنامه زمانی کار	محلهای تردد	تعداد کارکنان	نگهبانی
۱۲ ساعت در نگهبانی	زیر خطوط ۶۳ KV	۳	نگهبانان درب اصلی
۱۲ ساعت در کبوسک	نزدیک خطوط ۶۳ KV	۱	نگهبان داخل کبوسک
۱۲ ساعت در اتاق سیستم	نزدیک خطوط ۶۳ و ۲۳۰ KV و سیستم‌های مدار بسته	۱	اپراتور سیستم هوشمند
۹ ساعت در محل تخلیه سوخت	نزدیک خطوط ۶۳ KV	۴	کارگران تخلیه سوخت خدمات
۸ ساعت در نجاری و یک ساعت سالن غذا خوری	نزدیک خطوط ۶۳ KV و پست ۲۳۰ KV	۲	نجار
۷ ساعت در تاسیسات و ساعت در ساختمان‌های نیروگاه، ۱ ساعت سالن غذا خوری	نزدیک خطوط ۶۳ KV و پست ۶۳ و ۲۳۰ KV	۳	TASISAT
ساختمان پست ۶۳	ساختمان پست ۲۳۰ KV	۱	خدمات پست ۲۳۰ KV
۱۲ ساعت ساختمان پست ۲۳۰ KV	نزدیک خطوط ۶۳، ۲۳۰ KV، پست ۶۳ و ۲۳۰ KV	۳	اپراتور پست ۲۳۰ KV اتاق کنترل
۱۲ ساعت ساختمان	نزدیک ژنراتورها	۲	اپراتور پست ۶۳ KV
۱۲ ساعت اتاق کنترل مرکزی	نزدیک ژنراتورها	۴	اپراتور اتاق کنترل مرکزی
۶ ساعت ساختمان پست ۲۳۰ KV ، ۱ ساعت پست ۶۳ KV	پست ۶۳ و ۲۳۰ KV	۴	بهره برداری بهره بردار (ساختمان پست ۲۳۰)
۵ ساعت اتاق کنترل مرکزی، ۲ ساعت ساختمان ژنراتورها، ۱ ساعت سالن غذا خوری	نزدیک ژنراتورها	۵	بهره بردار (ساختمان ژنراتورها)

وجود دارد. جدول ۳ تفاوت‌های آماری بین منابع را نشان می‌دهد.

مقایسه بین گروهی نشان می‌دهد که ساختمان ژنراتورها با تمام منابع دیگر اختلاف معنادار آماری دارد. خطوط برق ۶۳ KV علاوه بر ساختمان ژنراتورها با پست ۶۳ KV و ۲۳۰ KV اختلاف معنادار دارد. مبدل KV تنها با ساختمان ژنراتورها اختلاف معنادار دارد.

نتایج محیطی: نتایج حاصل از اندازه‌گیری میدان مغناطیسی محوطه اطراف منابع در جدول ۴ آورده شده است. در این جدول تعداد ایستگاه‌های اندازه‌گیری شده در محوطه اطراف، میانگین، انحراف معیار، حداکثر و

نقطه اصلی تولید جریان الکتریکی است و کمترین میزان مربوط به خطوط برق (63 KV) $(1/0.3 \mu\text{T})$ می‌باشد. مقدار حداقل در این مکان به دلیل ارتفاع خطوط می‌باشد. اگرچه حداقل مقدار چگالی شار میدان در پست (63 KV) $(14/43 \mu\text{T})$ بیشتر از پست (230 KV) $(4/4 \mu\text{T})$ است اما میانگین چگالی شار اندازه‌گیری شده در دو پست (63 KV) $(4/5 \mu\text{T})$ و (230 KV) $(4/8 \mu\text{T})$ در یکدیگر اختلاف کمی دارند. حداکثر مقدار میانگین $(10/25 \mu\text{T})$ مربوط ساختمان ژنراتورها می‌باشد. آزمون آماری ANOVA یک طرفه نشان داد که بین منابع مختلف در نیروگاه تفاوت آماری معناداری ($p < 0.001$)

می‌باشد.

مقایسه نتایج منابع و محیط: به منظور مقایسه چگالی شار مغناطیسی در مجاورت و محوطه اطراف منابع از آزمون تی زوجی استفاده شد. نتایج این آزمون (P-Value) در جدول ۵ آمده است.

نتایج مقایسه دوبه‌دوی میانگین‌ها نشان داد که بین میانگین چگالی شار مغناطیسی اندازه‌گیری شده در محوطه اطراف و مجاورت منابع، در تمام موارد اختلاف معنادار آماری وجود دارد.

مواجهه فردی: نتایج حاصل از بررسی انواع مشاغل، تعداد نفر در هر شغل و میانگین، حداقل و حداکثر

حداقل مقادیر چگالی شار مغناطیسی هر قسمت درج شده است.

حداقل مقدار چگالی شار مغناطیسی در محوطه اطراف ژنراتورها ($\mu T / 0.15$) می‌باشد. این امر به دلیل وجود فاصله زیاد ایستگاه اندازه گرفته شده از این منبع می‌باشد. حداکثر مقدار چگالی شار مغناطیسی در محوطه اطراف ساختمان اتاق کنترل ($\mu T / 0.47$) می‌باشد که این مقدار به دلیل نزدیکی کابل‌های برق KV به ایستگاه مورد نظر در محوطه ساختمان می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که مقدار میانگین جز در مورد خطوط $1 \mu T / 0.95$ ، در دیگر محیط‌های نیروگاه بیشتر از $1 \mu T$

جدول ۲- تعداد ایستگاه، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار در مجاورت منابع مختلف نیروگاه (μT)

انحراف معیار	میانگین μT	حداکثر	حداقل	تعداد ایستگاه	
۰/۵۶	۱/۷۳	۳/۲۳	۱/۰۳	۱۸	خطوط برق KV
۷/۴	۱۰/۲۵	۱۷/۶	۳/۹۵	۸	ساختمان ژنراتورها
۲/۶	۴/۵	۱۴/۴۳	۲/۴۳	۲۰	پست ۶۳ کیلو ولت
۱/۷	۴/۴۳	۶/۴۰	۲/۵۶	۵	مبدل ۲۳۰ کیلو ولت
۲/۷	۴/۸	۹/۴۲	۲/۵	۹	پست ۲۳۰ کیلو ولت
۰/۴۳	۲/۳۱	۲/۹۶	۱/۶۸	۱۳	ساختمان اتاق کنترل

جدول ۳- مقایسه بین گروهی منابع (P-Value)

پست ۲۳۰ KV	مبدل ۲۳۰ KV	۶۳ KV		پست ژنراتورها		ساختمان ژنراتورها		۶۳ KV		خطوط برق	
		نامن	نامن	نامن	نامن	نامن	نامن	نامن	نامن	نامن	نامن
۰/۱۷	۰/۵۵	۰/۹۹	۰/۱۱	۰/۹۹	۹/۰۹	۰/۰۰۱>	۰/۰۰۱>	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱>	۰/۰۹۸	۰/۰۳۵
										۰/۰۲۵	۰/۰۱۱
											۰/۰۰۱>
											p-value

جدول ۴- تعداد ایستگاه، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار در محوطه اطراف منابع نیروگاه (μT)

انحراف معیار	میانگین	حداکثر	حداقل	تعداد ایستگاه	
۰/۲۳	۰/۹۳	۰/۹۵	۰/۰۱۶	۲۷	محوطه خطوط برق KV
۰/۵	۰/۹۶	۲/۳۲	۰/۰۴۱	۲۰	محوطه پست KV
۰/۶۵	۱/۱۷	۲/۲۳	۰/۰۳۹	۱۳	محوطه مبدل KV
۰/۵۸	۱/۵۸	۲/۴۲	۰/۰۳۳	۱۶	محوطه پست KV
۰/۸	۰/۹	۲/۶	۰/۰۱۵	۲۲	محوطه ساختمان ژنراتورها
۰/۳۵	۰/۸۱	۱/۴۷	۰/۰۳۳	۲۲	محوطه ساختمان اتاق کنترل

جدول ۵- مقایسه منابع و محوطه اطراف آنها (P-Value)

محاجرات منابع اتفاق کنترل	محوطه ساختمان اتفاق کنترل	محاجرات ژنراتور و تابلو برقها	محاجله ساختمان ژنراتورها	محاجرات منابع پست ۲۳۰ KV	محوطه پست ۲۳۰ KV	محاجرات مدل ۲۳۰ KV	محاجرات منابع پست ۶۳ KV	محوطه پست ۶۳ KV	زنر خلط برق ۶۳ KV	محوطه خلط برق ۶۳ KV	P-Value
.۰۰۱>	.۰۰۱	.۰۰۷	.۰۱۵	.۰۰۱>	.۰۰۱	.۰۰۱	.۰۰۱>	.۰۰۱	.۰۰۱>	.۰۰۱	

جدول ۶- تعداد شاغلین، میانگین، حداکثر و حداقل مواججه مشاغل مختلف نیروگاه (μT)

بهره بردار (ساختمان ژنراتورها) ۲۳۰ KV	اپراتور اتفاق کنترل مرکزی	اپراتور پست ۶۳ KV	اپراتور پست ۲۳۰ KV	خدمات پست ۲۳۰ KV	تأسیسات	نجز	کارگران تخلیه مومن	اپراتور سیستم هوشمند	نگهدارن داخل کوکسک	نگهدارن در اصلی جهانان	تعداد
۵	۴	۴	۲	۳	۱	۳	۲	۴	۱	۱	۳
۷/۳۷	۲/۲۸	۷/۷۴	۱/۸۵	۱/۰۸	۱/۱۷	۰/۰۱۷	۰/۲۷	۰/۴۰	۰/۴۶	۰/۹۶	۱/۲۷
			۱								
۱/۲۸	۰/۳۳	۲/۳	۱/۲	۰/۰۳۳	۰/۰۴۷	۰/۰۱۸	۰/۲۵	۰/۴۷	۰/۴۶	۰/۳۶	۱/۱۱
۱۷/۶	۱۴/۴۳	۱۴/۵	۲/۵	۲/۹۶	۲/۵۹	۰/۰۱۸	۰/۰۳	۰/۰۵۴	۰/۰۴۶	۱/۵۶	۱/۵۶

جدول ۷- مقایسه مواججه بهره برداران ساختمان ژنراتورها با دیگر گروههای شغلی (P-Value)

بهره برداران ساختمان ژنراتورها											
بهره بردار (پست ۲۳۰ KV)	اپراتور اتفاق کنترل مرکزی	اپراتور پست ۶۳ KV	اپراتور پست ۲۳۰ KV	خدمات پست ۲۳۰ KV	تأسیسات	نجز	کارگران تخلیه مومن	اپراتور سیستم هوشمند	نگهدارن داخل کوکسک	نگهدارن در اصلی جهانان	P-Value
.۰۰۱>	.۰۹۹	.۰/۱۱۵	.۰/۰۰۱>	.۰/۰۰۱>	.۰/۰۰۷	.۰/۰۰۸	.۰/۰۰۱	.۰/۰۱۱	.۰/۰۰۱>	.۰/۰۰۲	

حداقل مواججه مربوط به کارکنان بخش تأسیسات (μT) ۰/۰۱۸ بود. اگرچه حداکثر مواججه مربوط به بهره برداران مستقر در سالن ژنراتورها (μT) ۱۷/۶ بود، ولی میانگین مواججه اپراتور اتفاق کنترل مرکزی (μT) ۷/۷۴ بود. ANOVA گروه (μT) ۷/۳۷ بیشتر بود. آزمون آماری یک طرفه برای مقایسه مواججه گروههای مختلف شغلی به کار برده شد (جدول ۵ و ۶). جدول ۵ مقایسه مواججه

مواججه در مشاغل مورد نظر در جدول ۶ نشان داده شده است.

بیشترین تعداد کارکنان در ساختمان ژنراتورها قرار دارند. اپراتورهای اتفاق کنترل مرکزی، بهره برداران ساختمان ژنراتورها و اپراتورهای پست ۶۳ KV در سالن ژنراتورها مستقر بودند. حداکثر مواججه مربوط به بهره برداران مستقر در سالن ژنراتورها (μT) ۱۷/۶ و



جدول ۸- مقایسه مواجهه اپراتورهای اتاق کنترل مرکزی با دیگر گروههای شغلی (P-Value)

		اپراتور اتاق کنترل مرکزی										
		بازار	بازار میانگین	بازار میانگین پست	بازار میانگین پست کوچک	بازار میانگین پست کوچک پست	بازار میانگین پست کوچک پست کوچک	بازار میانگین پست کوچک پست کوچک پست	بازار میانگین پست کوچک پست کوچک پست	بازار میانگین پست کوچک پست کوچک پست کوچک	P-Value	
		.۰۰۱>	.۰۹۹	.۰۱۴	.۰۰۱>	.۰۰۱>	.۰۱۲	.۰۱۴	.۰۰۴	.۰۱۸	.۰۰۱>	.۰۰۷

مغناطیسی با فرکانس بی‌نهایت کم تولید و منتشر می‌کنند که این خود از لحاظ مواجهه با این میدان‌ها حائز اهمیت است. شناسایی این دسته از منابع در کنترل و کاهش مواجهات شغلی از روش‌های مختلف مثل فاصله‌گذاری نقش بسزایی دارد [۵]. نتایج حاصل از جدول ۲ نشان می‌دهد که میانگین چگالی شار مغناطیسی در مجاورت ژنراتورها ($10/25 \mu T$) نسبت به دیگر منابع اختلاف زیادی دارد و مهم‌ترین بخش از لحاظ مواجهه و کنترل می‌باشد. حداقل مقدار اندازه‌گیری شده در ساختمان ژنراتورها ($1\mu T/3/95$) بوده که از میانگین چگالی شار مغناطیسی اندازه‌گیری شده مجاورت خطوط برق $63 \mu T (3/23 \mu T)$ و ساختمان اتاق کنترل $230 \mu T (2/96 \mu T)$ بیشتر و نزدیک به میانگین چگالی شار مغناطیسی اندازه‌گیری شده در پست $63 \mu T (4/5 \mu T)$ ، مبدل $230 \mu T (4/3 \mu T)$ و پست $230 \mu T (4/8 \mu T)$ است و دلیل این امر این است که ژنراتورها وظیفه اصلی تولید برق – تبدیل نیروی مکانیکی به جریان الکتریکی – را دارند و نقطه اصلی تولید جریان با آمپرایهای مختلف هستند.

اگرچه حداکثر مقدار چگالی شار میدان در پست $KV (6/4 \mu T)$ بیشتر از پست $KV (14/43 \mu T)$ است اما میانگین چگالی شار اندازه‌گیری شده در دو پست $KV (4/5 \mu T)$ و $KV (4/8 \mu T)$ با یکدیگر اختلاف معنی‌داری ندارند. در مطالعه قربانی شهرنا و همکاران که در پست‌های برق فشار قوی $KV (63, 230, 400)$ انجام گرفت، حداکثر مقدار شدت میدان مغناطیسی ($5 mG$) در پست $KV (63)$ همدان ۱

بهره‌برداران ساختمان ژنراتورها را با دیگر گروههای شغلی نیروگاه نشان می‌دهد. همچنین جدول ۶ مقایسه مواجهه اپراتورهای اتاق کنترل مرکزی را با دیگر گروههای شغلی نشان می‌دهد. نتایج مقایسه بین گروهی مشاغل در معرض، تفاوت معناداری ($p < 0.001$) را نشان داد. از بین گروههای شغلی، مواجهه بهره‌بردارانی که در ساختمان ژنراتورها مشغول به کارند، جز در مقایسه با اپراتورهای اتاق کنترل پست KV با دیگر گروههای اپراتورهای اتاق کنترل پست KV با دیگر گروههای شغلی تفاوت معنادار دارد (جدول ۵). این امر در مورد اپراتورهای اتاق کنترل مرکزی نیز صادق است، بدان معنا که مقدار مواجهه اپراتورهای این اتاق با بهره‌برداران ساختمان ژنراتورها و اپراتورهای اتاق کنترل پست KV اختلاف معناداری نداشته ولی با دیگر مشاغل اختلاف معنادار دارد (جدول ۶).

بحث و نتیجه‌گیری

در این مقاله چگالی شار مغناطیسی با فرکانس بی‌نهایت کم در محیط یک نیروگاه ارزیابی گردید و همچنین میزان مواجهه در گروههای مختلف شغلی که در معرض میدان مغناطیسی با فرکانس بی‌نهایت کم هستند، بر اساس زمان و محیط تردد آن‌ها ثبت شد تا با حدود استاندارد شغلی مقایسه شود. وجود تفاوت معنادار آماری ($p < 0.001$) در میان میانگین چگالی شار مغناطیسی منابع نشان‌دهنده وجود اختلاف در توزیع چگالی شار مغناطیسی در نیروگاه است. این بدان معناست که برخی از منابع مقادیر بیشتری چگالی شار

شده در زیر خطوط بیشتر است، تأییدی بر نتایج مطالعه حاضر است که نشان دهنده بیشتر بودن چگالی شار در پستها می باشد.

میانگین چگالی شار اندازه گیری شده ساختمان اتاق کنترل در نیروگاه T_{μ} ۲/۳۱ گزارش شد. مطالعه شریفی فرد در پست های برق K_V ۲۳۰ شهر تهران نشان داد که در اتاق فرمان پست های از گل، بعشت و آزادگان میانگین چگالی شار مغناطیسی به ترتیب $6/9$ و $5/6$ است [۱۴]. نتایج حاصل از اندازه گیری در ساختمان اتاق کنترل نیروگاه با نتایج گزارش شده در مطالعات دیگر اختلاف دارد. دلیل این امر نزدیکی خطوط جریان برق به اتاق کنترل و در نتیجه افزایش میزان های اندازه گیری شده در ساختمان اتاق کنترل بود. نتایج حاصل از اندازه گیری های محیطی (جدول ۴) نشان می دهد که جز در محوطه مبدل K_V ۲۳۰ و محوطه پست K_V ۲۳۰، در محیط اطراف دیگر منابع مقدار میانگین از T_{μ} ۱ کمتر است. اگرچه در برخی از محیط ها شامل محوطه پست $63 \text{ کیلوولت} (\mu T_{\mu})$ و محوطه ساختمان ژنراتورها ($\mu T_{\mu} ۰/۹$) این مقدار به $1 \mu T$ نزدیک است. نزدیکی ایستگاه های اندازه گیری به منابع اصلی میدان در پست و مبدل مورد نظر باعث افزایش میانگین ها شد. در پست K_V ۶۳ نیز همین حالت وجود داشت اما به دلیل سطح پایین تر چگالی شار مغناطیسی در این پست میانگین محیطی کل کمتر از T_{μ} ۱ سنجش و گزارش شد. به علت فاصله زیاد ایستگاه های اندازه گیری در محوطه ساختمان ژنراتورها از منابع اصلی، میانگین مقادیر اندازه گیری شده کمتر از T_{μ} ۱ گزارش شد. همان گونه که از نتایج پیداست (جدول ۶) در هیچ یک از مشاغل مقدار مواجهه حتی در حالت حداکثر از استاندارد کشوری مواجهه شغلی در فرکانس 50 هرتز ($mT_{\mu} ۰/۵$) بالاتر نبوده است. مطالعات مشابهی نیز انجام گرفته که همگی نشان دهنده عدم تجاوز از حدود مجاز است [۱۴-۱۶]. حداکثر مواجهه با چگالی شار مغناطیسی در بین مشاغل مربوط به بهره برداران مستقر در ساختمان ژنراتورها ($\mu T_{\mu} ۰/۷$) بود، اما میانگین مواجهه در این گروه شغلی ($\mu T_{\mu} ۷/۳۷$)

گزارش شد. این مقدار در فاصله 2 متری از منابع اصلی پست اندازه گیری شد [۱۱]. شریفی فرد و همکاران میانگین مقدار میدان مغناطیسی با فرکانس بی نهایت کم را در پست های فشار قوی K_V ۲۳۰ اندازه گیری کردند. این مقدار در پست های شوش، قورخانه، تهران پارس و بعثت به ترتیب $38/4mG$ ، $39/1mG$ و $58/4mG$ و $34/9mG$ میانگین مقدار اندازه گیری شده در پست K_V ۲۳۰ نزدیک ($\mu T_{\mu} ۴/۴۳$) نزدیک می باشند. مقایسه نتایج حاصل از مطالعه با دیگر مطالعات انجام شده نشان می دهد که نتایج حاصل از حداکثر مقدار اندازه گیری شده در مجاورت مبدل ($\mu T_{\mu} ۶/۴$) نیروگاه با آنچه در مطالعه اوزن گزارش شده است، هم خوانی دارد. این مقادیر در مطالعه اوزن و در سمت ورودی (K_V ۱۵۴) و خروجی (K_V ۲۳۰) مبدل K_V ۳۸۰ به ترتیب $5/5 \mu T$ و $6 \mu T$ گزارش شد [۶]. اختلافی کمی که در مقادیر اندازه گیری شده وجود دارد به علت نوع مبدل و به طبع قوی تر بودن آمپراز ورودی به مبدل می باشد. مقایسه بین گروهی منابع (جدول ۳) نشان می دهد که بین پست K_V ۶۳، مبدل K_V ۲۳۰، پست K_V ۲۳۰ هیچ گونه اختلاف معنادار آماری ($p=0/99$) وجود ندارد. ساختمان ژنراتورها با تمام منابع اختلاف معنادار آماری K_V ۲۳۰ دارد. همچنین خطوط برق K_V ۶۳ با پست K_V ۰/۰۳۵ ($p=0/011$) اختلاف معنادار آماری دارد. دلیل این امر بار کم آمپراز خطوط و همچنین ارتفاع آن ها در هنگام اندازه گیری ها بود که این امر باعث شد مقدار میانگین چگالی شار مغناطیسی خطوط به هنگام اندازه گیری پایین تر از پست K_V ۲۳۰ و پست K_V ۶۳ باشد که نشان دهنده اولویت کنترلی در پست ها می باشد. اوزن مقادیر چگالی شار مغناطیسی را در یک پست و در نقاط مختلف اندازه گیری کرد. این مقادیر در محوطه پست K_V ۱۵۰ و در ارتفاع 1 متری تا T_{μ} ۱۵ و زیر خطوط برق فشار قوی K_V ۳۸۰ و K_V ۱۵۰ به ترتیب $\mu T_{\mu} ۳/۱$ و $۳/۳$ گزارش شد [۶]. با توجه به اینکه در مطالعه اوزن مقادیر اندازه گیری شده چگالی شار مغناطیسی در پست K_V ۱۵۰ از مقادیر اندازه گیری



Biological Exposure Indices: American Conference of Governmental Industrial Hygienists; 2010.

4. Nasiri P. Extremely Low Frequency Fields. Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 1993; 5-47 [persian]

5. World Health Organization. Extremely Low Frequency Fields. 2007. 21-60 p.

6. Ozen S. Evaluation and measurement of magnetic field exposure at a typical high-voltage substation and its power lines. Radiation Protection Dosimetry. 2008;128(2):198-205.

7. Olden K. Niehs Report on Health Effects from Exposure to Power-Line Frequency Electric and Magnetic Fields: Diane Publishing Company; 1999.

8. IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Non-ionizing radiation: Static and extremely low-frequency (ELF) electric and magnetic fields: IARC Press; 2002.

9. Renew DC, male JC, Maddock BJ. Power frequency magnetic fields: measurement and exposure assessment. CIGRE (International Conference on Large High Voltage Electric Systems). Paris, CIGRE, 1990.

10. Maslanyj MP. Power-frequency electromagnetic fields associated with local area electricity substations. Chilton, Didcot, National Radiological Protection Board, 1996 NRPB-M(751)

11. Ghorbani F, et al. Evaluation of the Extremely Low Frequency magnetic Fields in power substations in the hamedan and their effects on workers. Iranian Journal of Medical Physics. 2009;8(3):61-71 [Persian]

12. Sakurazawa H, Iwasaki A, Higashi T, Nakayama T, Kusaka Y. Assessment of exposure to magnetic fields in occupational settings. Journal of occupational health. 2002;45(2):100-104.

13. Transmission IPES, Committee D, Board IS, Electrical Io, Engineers E. IEEE Standard Procedures for Measurement of Power Frequency Electric and Magnetic Fields from AC Power Lines: IEEE Std 644-1994: The Institute; 1995.

14. Sharifi Fard M, Nasiri P, Monazzam MR. Measurement of the magnetic fields of high-voltage substations (230 kV) in Tehran (Iran) and comparison with the ACGIH treshold limit values. Radiation Protection Dosimetry. 2011;145(4):42-51.

15. Gobba F, Bargellini A, Scaringi M, Bravo G, Borella P. Extremely Low Frequency-Magnetic Fields (ELF-EMF) occupational exposure and natural killer activity in peripheral blood

از اپراتورهای اتاق کنترل مرکزی ($7/\mu\text{T}$) بیشتر بود. دلیل میزان مواجهه بالا در این دو گروه، موقعیت مکانی آنها بود که هر دو گروه در سالن ژنراتورها مستقر بودند.

همچنین نتایج سنجش میدانی چگالی شار مغناطیسی در مجاورت منابع با دیگر مطالعات انجام شده به جز در مورد اتاق کنترل هم خوانی داشت. مواجهه در هیچ یک از گروههای مختلف شغلی از حدود مجاز مواجهه فراتر نبود. ولی با توجه به ابهامات موجود در خصوص بیماری‌زایی مواجهه با میدان‌ها، ضرورت انجام مطالعات بیشتر، استفاده از ابزارهای مناسب سنجش مواجهه مثل دستگاه‌های دوزیمتری، طراحی مطالعات اپیدمیولوژیک و بلندمدت و یا انجام آزمایشات دورهای مثل بررسی سطح استرس‌های اکسیداتیو در خون کارکنان- به عنوان یکی از مواردی که میدان مغناطیسی بر آن مؤثر است - پست‌های برق فشار قوی ضروری به نظر می‌رسد. همچنین انجام مطالعات گسترده در خصوص مواجهه با این میدان‌ها می‌تواند در ابهام‌زدایی این مسئله کمک‌کننده باشد.

تقدیر و تشکر

از تمام مسئولین و همکاران نیروگاه حرارتی بعثت تهران به خصوص جانب آقای کامرانی و مهندس شاهروdi که بنده را در انجام این پژوهش یاری کردند، کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.

منابع

1. Maruvada PS. Characterization of power frequency magnetic fields in different environments. Power Delivery, IEEE Transactions on. 2012;8(2): 606-589.
2. IRISI. Exposure Limits Non – Ionization Radiation. ISIRI 8567. Tehran: Institute of Standards and Industrial Research of Iran; 1385.[Persian]
3. Acgih. 2010 TLVs and BEIs: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents &

lymphocytes. Science of The Total Environment. 2009;4(3):12-23.

16. Baghaie khah H, Zare S, Azizi J, Zare M, Dehghan MH. Survey and determination of relation Between magnetic field intensity with employees health in one the country power plants. 24 th international power system conference; Tehran; 2009.[Persian]

Environmental evaluation and employee's exposure of a thermal power plant with extremely low frequency magnetic fields

H. Jalilian¹, M.R. Monazzam², K. Najafi³, S.A. Zakerian⁴, M. Emkani⁵, M. Hadadi⁶

Received: 2014/04/30

Revised: 2014/10/12

Accepted: 2014/12/25

Abstract

Background and aims: Extremely low frequency magnetic field (ELF) is a Spectrum of electromagnetic waves with the range of 30 to 300 Hz. The average magnetic field exposures in the workplace have been found to be higher in “electrical occupations” compared to the other occupations such as office work. The interaction between magnetic fields produced by power lines and substations with living organisms are not fully understood and still open to many researchers.

Methods: The three axes TES-1394 was used for magnetic field measurement. Magnetic field measurement conducted based on the IEEE std 644-1994 standard. Firstly all magnetic field sources were detected, then the measuring stations were determined nearby and around the source. The occupational groups with exposure to magnetic field were identified to determine the maximum exposure level and then to compare with ISIRI 8567 national standard.

Results: The minimum and maximum measured magnetic field were in near of 63 Kv lines (1.03 μ T) and generators (17.6 μ T), respectively. The mean of magnetic flux density nearby the generators building source was significantly different from the other sources. The environmental amount of magnetic flux density in 230 Kv (1.58 μ T) post was higher than the other environments. Maximum exposure (17.6 μ T) of occupational groups was related to engineer’s of generators building.

Conclusion: Our results of the magnetic flux density measurement close to sources matched with the other relevant studies except for control room. The maximum exposure level of the occupational groups was not higher than the occupational exposure standard value.

Keywords: Power plant, Magnetic fields, ELF, Magnetic flux density, Exposure.

-
1. Master of Occupational Health, Department of Occupational Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
 2. (Corresponding author) PhD of Occupational Health, Department of Occupational Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. mmonazzam@hotmail.com
 3. student of Master of Occupational Health, Department of Occupational Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
 4. PhD of Ergonomics, Department of Occupational Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
 5. Master of Occupational Health, Department of Occupational Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
 6. Master of Occupational Health, Department of Occupational Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.